
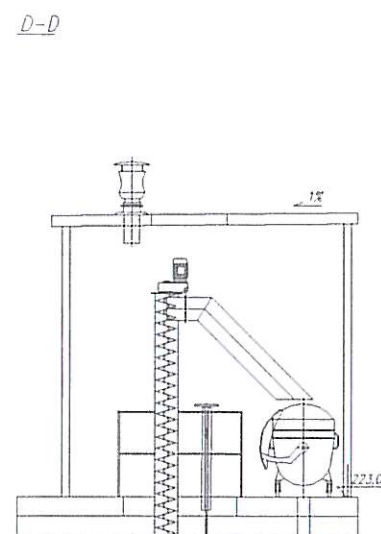


- LEGENDA:**
- Rozdzielnia sita spiralnego. (dost. wraz z urządzeniem)
  - pompa (dostawa branża instalacyjna)
  - pływak (dostawa AKPiA)
  - hydrostatyczna sonda poziomu (dostawa AKPiA)
  - wentylator wywiewny (dostawa branża instalacyjna)
  - wyłącznik went. W4 (dostawa AKPiA)

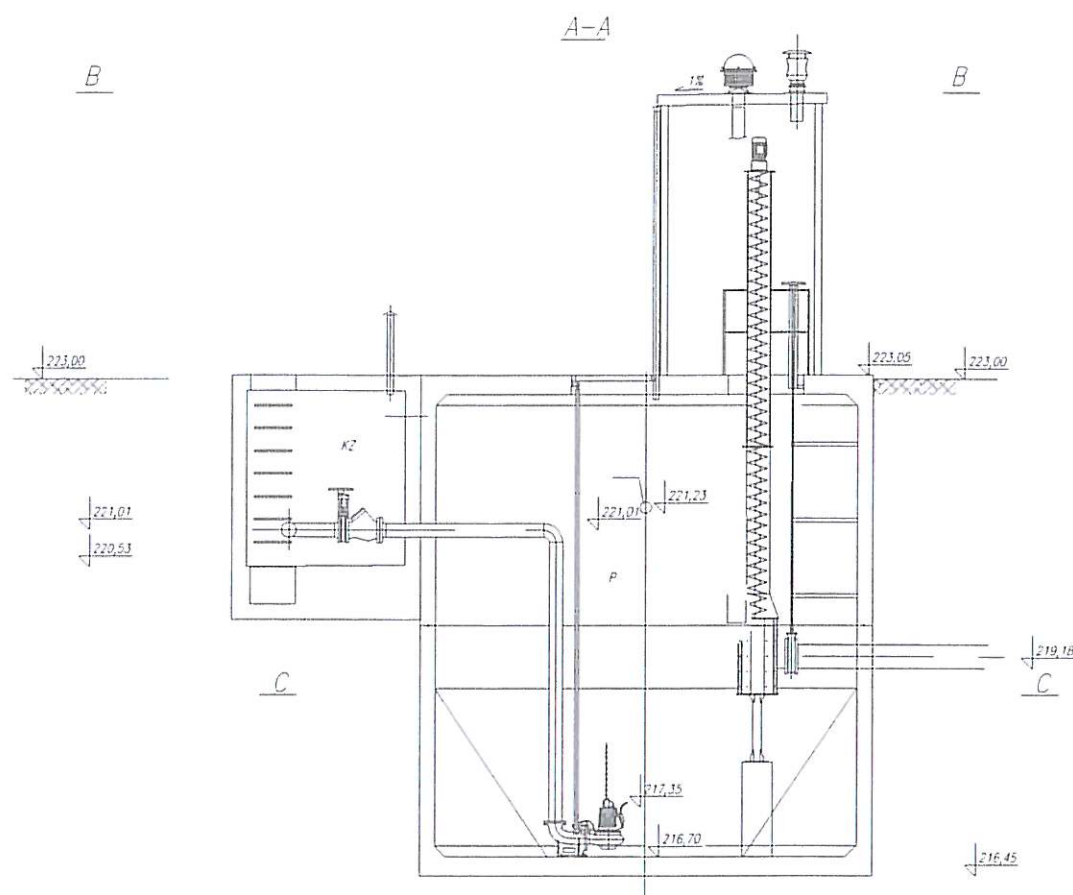

- Wykazanie urządzeń:
1. Pompy zatopiane (poz. 2) - P=5,5 kW, 400 V, 50 Hz
  2. Sito spiralne (poz. 1) - P=2,2 kW, 400 V, 50 Hz
  3. Wentylator dachowy (poz. 10) - P=0,12 kW, 400 V, 50 Hz

|   |  |                |    |
|---|--|----------------|----|
| NAZWA RYSUNKU   | Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA<br>Pompywnia - AKPiA            |                |    |
| OBIEKT  | Oczyszczalnia ścieków w m. Lipnik                                      |                |    |
| INWESTOR  | Gmina Lipnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lipniku, 27-520 Lipnik      | STADIUM<br>PB  |    |
| ADRES BUDOWY  | Lipnik, działka 113, 97, 93, 159, 90, 89, 135, 142/6, 137 obręb Lipnik | SKALA<br>1:100 |    |
| PROJEKTOWAŁ   | inż. L. Twardowski<br>mgr inż. P. Pomykański                           | 158/80/Pw      |    |
| SPRAWDZIŁ   | inż. G. Janowski   | 110/90/Pw      |    |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BLOKONSULT sp. z o.o.<br>ul. Garsteckiego 10, 60-682 Poznań<br>tel./fax (061) 825 60 02, 825 52 20<br>e-mail: biuro@blokon.poznan.pl |  |                | 10 |