
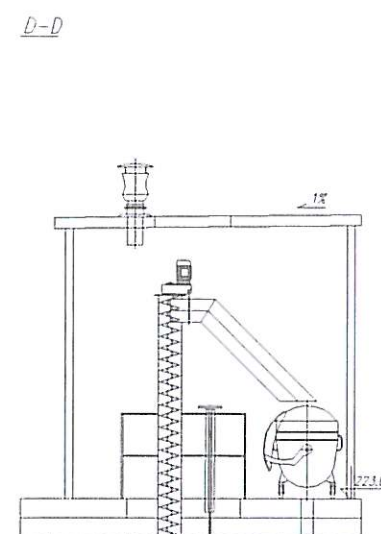


LEGENDA:

- — — — — uziom otokowy budynku FeZn 30x4
- — — — — uziom w pom. technicznych FeZn 25x4
- — — — — zwód poziomy drut FeZn o 8
- połączenie spawane w ziemi
- połączenie skrucane
- ZK... złącze kontrolne
- — — — — uziemienie stopy lub ławy fundamentowej (wykorzystać pręty dolnej warstwy zbrojenia)

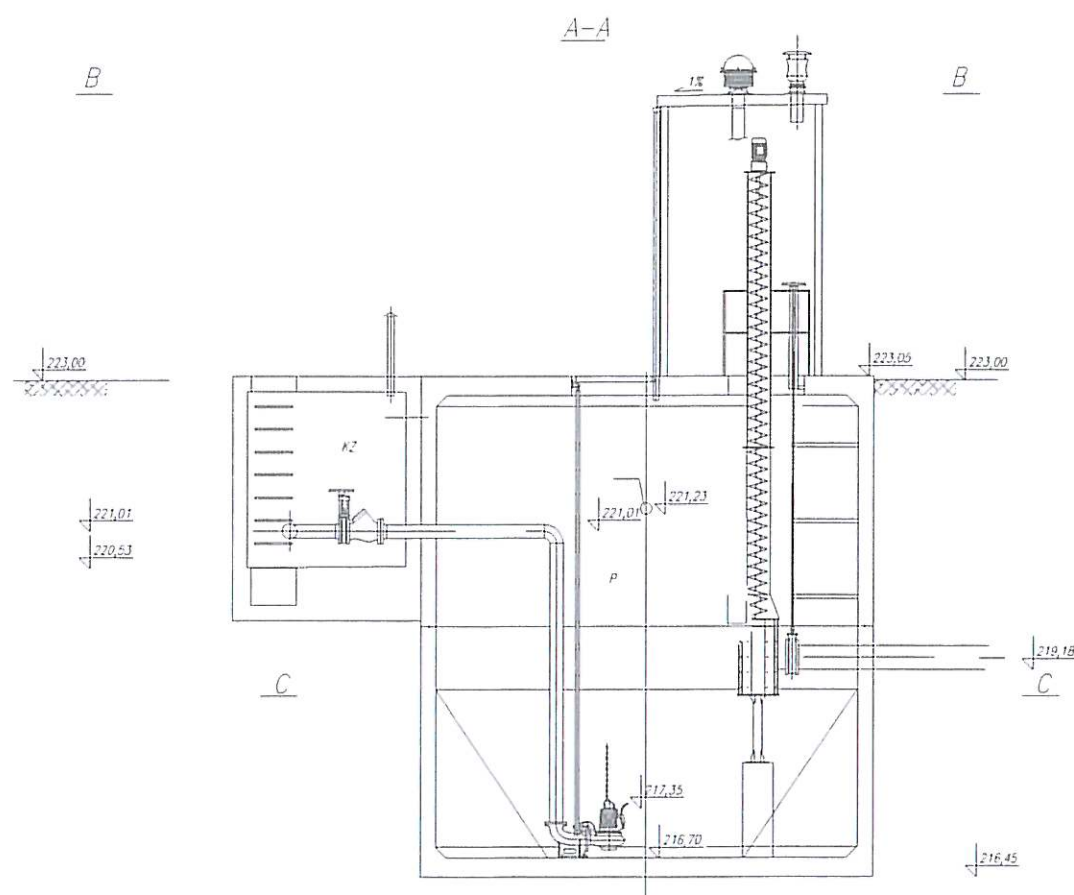

UWAGI:

1. Zbrojenie fundamentów pompowni podłączyć do uziomu otokowego. Wykorzystać pręty dolnej warstwy zbrojenia.
2. Wszystkie połączenia w ziemi wykonać poprzez spawanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
3. Wszystkie metalowe konstrukcje podłączyć do uziomu.

Wykazanie brzołom:

1. Pompy zatopialne (poz. 2) - P=5,5 kW, 400 V, 50 Hz
2. Sito spiralne (poz. 1) - P=2,2 kW, 400 V, 50 Hz
3. Wentylator dachowy (poz. 10) - P=0,12 kW, 400 V, 50 Hz

NAZWA RYSUNKU	Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA Pompywnia -Inst. odgrzewowe i uziemiające		
OBIEKT	Oczyszczalnia ścieków w m. Lipnik		
INWESTOR	Gmina Lipnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lipniku, 27-520 Lipnik	STADIUM	PB
ADRES BUDOWY	Lipnik, działki 113, 97, 93, 159, 90, 89, 135, 142/6, 137 obręb Lipnik	SKALA	1:100
PROJEKTOWAŁ	inż. L. Twardowski mgr inż. P. Pomykański	NR LIPR. PDDPS	158/80/Pw
SPRAWDZIŁ	inż. G. Bonarski	NR RYS.	110/90/Pw
Przedsiębiorstwo Wieloobrazowe BLOKONSULT sp. z o.o. ul. Gąsienicowa 10, 60-682 Poznań tel./fax (061) 825 60 02, 825 52 20 e-mail: biuro@blokon.poznan.pl			