


RZUT WIEŻY DACHOWEJ



LEGENDA:

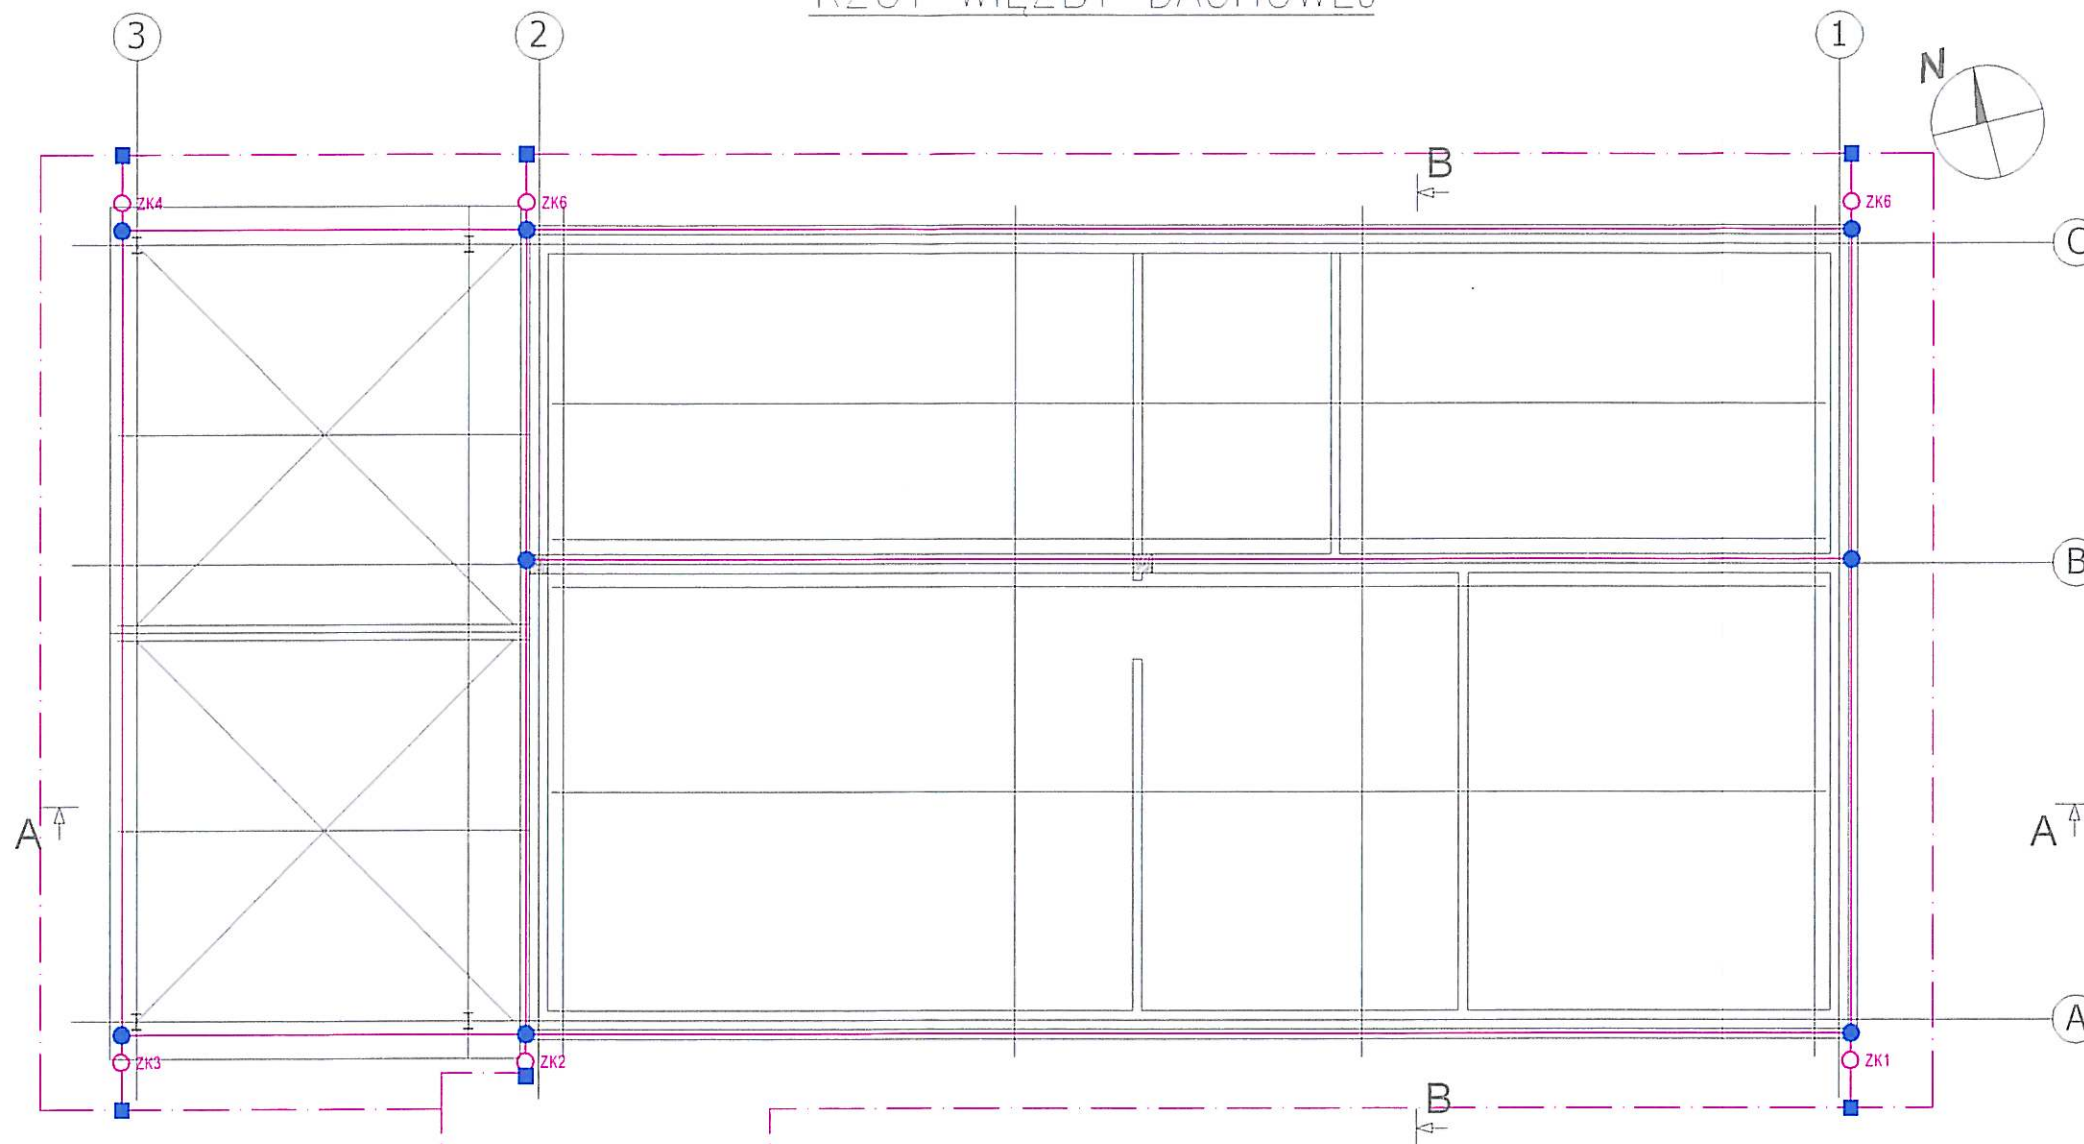

główna szyna wyrównania potencjałów

uziom otokowy budynku FeZn 30x4

uziom w pom technicznych FeZn 25x4

zwód poziomy drut FeZn \varnothing 8



połączenie spawane w ziemi



połączenie skręcane



złącze kontrolne

NAZWA RYSUNKU	Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA Budynek Techniczny -dach -inst. odgromowe i uzienienia Jace		
OBIEKT	Oczyszczalnia ścieków w n. Lipnik.		
INWESTOR	Gmina Lipnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lipniku, 27-520 Lipnik	STADIUM	PB
ADRES BUDOWY	Lipnik, działki 113,97,93,159,90,89,135,142/6,137 obręb Lipnik.	SKALA	1:100
PROJEKTOWAŁ	Inż. LTwardowski mgr Inż. P.Ponyalski	NR UPR. PDP/PS	158/80/Pw 110/90/Pw
SPRAWDZIŁ	Inż. Głanowski		
Przedsiębiorstwo Wielobranzowe BIOKONSULT sp. z o.o. ul. Gąsieniciego 10, 60-682 Poznań tel./fax (061) 825 60 02, 825 52 20 e-mail: biuro@biokon.poznan.pl			NR RYS. 13